




YLI ETERNIT ACCES srl  
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
 T.: +40 264 484989  
 W.: www.yli.ro

SPHD1203-01B-MOD.AL  
 Modul notificari alarma dedicat pentru  
 sursele de alimentare SPHD1203-01B  
**FISA TEHNICIA**


# SPHD1203-01B-MOD.AL

Modul notificari alarma dedicat pentru sursele de alimentare SPHD1203-01B

## Imagine

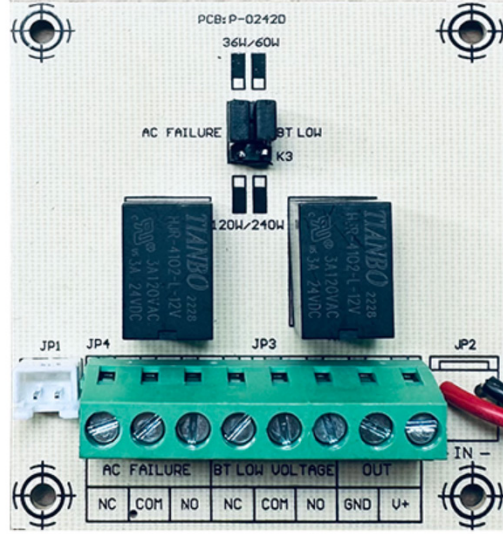

## Conexiuni electrice

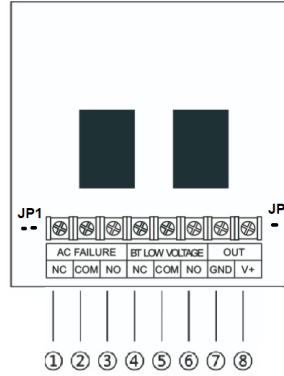

1. Lipsa AC, contact uscat NC
2. Lipsa AC, contact uscat COM
3. Lipsa AC, contact uscat NO
4. Acumulator descarcat, contact uscat NC
5. Acumulator descarcat, contact uscat COM
6. Acumulator descarcat, contact uscat NO
7. Iesire alimentare -
8. Iesire alimentare +

JP1. Mufa cu 2 pini se conecteaza la sursa de alimentare SPHD1203-01B  
 JP2. Fire conexiuni la sursa de alimentare SPHD1203-01B

## Descriere

SPHD1203-01B-MOD.AL este un modul utilizat pentru notificari alarme dedicat pentru sursele de alimentare SPHD1203-01B. Modulul poate notifica doua tipuri de alarme, alarma in cazul in care acumulatorul este descarcat sau alarma in cazul in care lipseste alimentarea AC. Dispune de doua relee cu contact uscat NO-COM-NC.

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
 COLECTARI SEPARATE

